

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области

Шадринский территориальный отдел
ул. Луначарского, д. 20, г. Шадринск, 641870 тел/факс (35253) 6-29-35
E-mail: rpnshad@zaural.ru

ГБУ «ГЦ «Спутник»,
г. Шадринск,
Мальцевский тракт, 18

(место составления акта)

« 07 » сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

10.00.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 09/ 138 -18 г

По адресу/адресам: 641886, Курганская область, г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, 18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области Чумичкина В.П. № 1260-р от 16.07.2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Спутник»

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13.08.2018	с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.	Продолжительность 0,5 час.
14.08.2018	с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 2,0 час.
17.08.2018	с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 2,0 час.
22.08.2018	с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 2,0 час.
23.08.2018	с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность 1,0 час.
27.08.2018	с 08 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.	Продолжительность 3,0 час.
28.08.2018	с 08 час. 30 мин. до 09 час. 30 мин.	Продолжительность 1,0 час.
05.09.2018	с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность 1,0 час.
07.09.2018	с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.	Продолжительность 1,0 час.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 13,5 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен, копию получил:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «ГЦ «Спутник» Савин Александр Юрьевич

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется))

07.08.2018

10.00.

подпись

дата

время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившие проверку:

Зуева Марина Александровна, главный специалист-эксперт Шадринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Чащина Наталья Владимировна, ведущий специалист-эксперт Шадринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Ожегина Елена Ивановна, ведущий специалист-эксперт Шадринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Белоконь Владимир Иванович, врач по общей гигиене, Сочнев Юрий Иванович, врач по общей гигиене, Андронов Андрей Николаевич, врач по общей гигиене, Осинцева

Екатерина Дмитриевна, инженер санитарно-гигиенической лаборатории, Бурмистрова Маргарита Николаевна, помощник врача по общей гигиене, Жданова Светлана Викторовна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» в г. Шадринске, Шадринском, Каргапольском, Шатровском районах (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710017 от 22.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Савин Александр Юрьевич, директор ГБУ «ГЦ «Спутник»,

Лебедев Игорь Валерьевич, заместитель директора по медицинской части ГБУ «ГЦ «Спутник»,

Клименко Галина Викторовна, старшая медсестра ГБУ «ГЦ Спутник»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. ГБУ «ГЦ «Спутник» (641886, Курганская обл., г.Шадринск, Мальцевский тракт, 18, ОГРН 1024501207741) допущены нарушения требований ч.1 ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»: в прачечной помещении комнаты для личной гигиены не оборудовано резервным источником горячего водоснабжения на время отключения централизованного горячего водоснабжения. На момент проверки горячее водоснабжение в комнате личной гигиены отсутствует. Наличие комнаты личной гигиены в прачечной является обязательным (п.2.15 СанПиН 2.1.2.2646-10).

В соответствии с ч.1 ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» здания прачечных оборудуются централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и сушильно-гладильном цехах.

В соответствии с п.2.15 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» в прачечной в санузлах оборудуются комнаты для личной гигиены женщин.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

заместитель директора по общим вопросам
ГБУ «ГЦ «Спутник» Хохлов Николай
Тимофеевич

2. ГБУ «ГЦ «Спутник» (641886, Курганская обл., г.Шадринск, Мальцевский тракт, 18, ОГРН 1024501207741) допущены нарушения требований ч.1 ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.22 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: при эксплуатации пищеблока ГБУ «ГЦ «Спутник», расположенного по адресу: г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, 18,

отсутствует специально выделенное помещение для мытья оборотной тары (контейнера для мяса), оборудованное ванной или моечной машиной.

В соответствии с п.6.22 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» мытье оборотной тары производят в специально выделенных помещениях, оборудованных ваннами или моечными машинами.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

заместитель директора по общим вопросам
ГБУ «ГЦ «Спутник» Хохлов Николай
Тимофеевич

3. ГБУ «ГЦ «Спутник» (641886, Курганская обл., г.Шадринск, Мальцевский тракт, 18, ОГРН 1024501207741) допущены нарушения требований ч.1 ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.16. СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»: не проводится дезинсекция и дератизация помещений бани, договор, акты выполненных работ не представлены.

В соответствии с п.3.16. СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» дератизация и дезинсекция проводятся не реже одного раза в месяц

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

заместитель директора по общим вопросам
ГБУ «ГЦ «Спутник» Хохлов Николай
Тимофеевич

4. ГБУ «ГЦ «Спутник» (641886, Курганская обл., г.Шадринск, Мальцевский тракт, 18, ОГРН 1024501207741) допущены нарушения требований ч.1.ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»: не проводятся плановые обследования объектов на заселенность членистоногими, акты выполненных работ по оценке заселенности членистоногими объектов учреждения не представлены.

В соответствии с п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов должна составлять не менее 2 раз в месяц.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

заместитель директора по общим вопросам
ГБУ «ГЦ «Спутник» Хохлов Николай
Тимофеевич

5. ГБУ «ГЦ «Спутник» (641886, Курганская обл., г.Шадринск, Мальцевский тракт, 18, ОГРН 1024501207741) допущены нарушения требований ч.1.ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.1.3. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»: в учреждении не проводится диспансерное наблюдение за больными хроническими вирусными гепатитами В, «носителями» HBsAg (3 человека из числа получателей социальных услуг), в медицинской документации таких больных отсутствуют данные результатов клинико-лабораторного обследования.

В соответствии с ч.1.ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний должны

*Отгана
Зачева
20.06.2019*

своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
В соответствии с п. 7.1.1.3. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» больные хроническими вирусными гепатитами подлежат обязательному диспансерному наблюдению в ЛПУ по месту жительства.

характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

заместитель директора по медицинской части
ГБУ «ГЦ «Спутник» Лебедев Игорь Валерьевич

6. ГБУ «ГЦ «Спутник» (641886, Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18, ОГРН 1024501207741) допущены нарушения требований ч.1.ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»: в учреждении не проводится диспансерное наблюдение за больными хроническими вирусным гепатитом С (14 человек из числа получателей социальных услуг), в медицинской документации таких больных отсутствуют данные результатов клинико-лабораторного обследования.

В соответствии с п. 7.2. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» больные хроническим вирусным гепатитом С подлежат обязательному диспансерному наблюдению у врача-инфекциониста в медицинской организации по месту жительства.

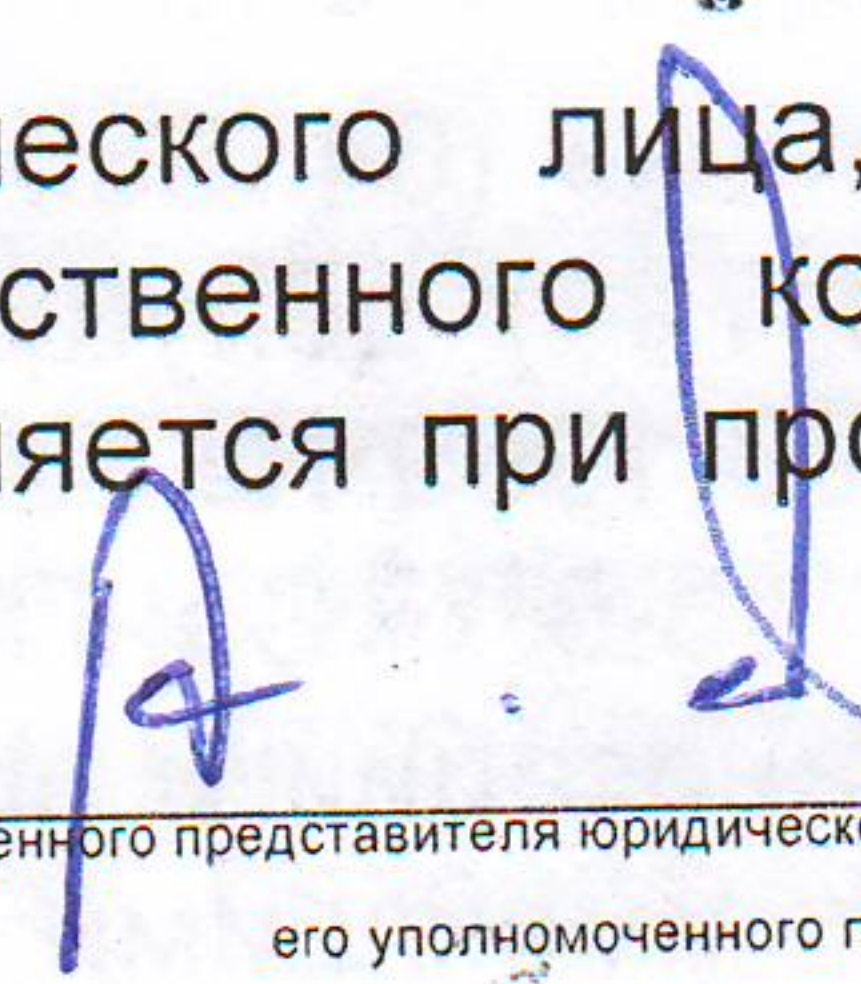
характер нарушений

Лицо (лица), допустившие нарушения

заместитель директора по медицинской части
ГБУ «ГЦ «Спутник» Лебедев Игорь Валерьевич

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

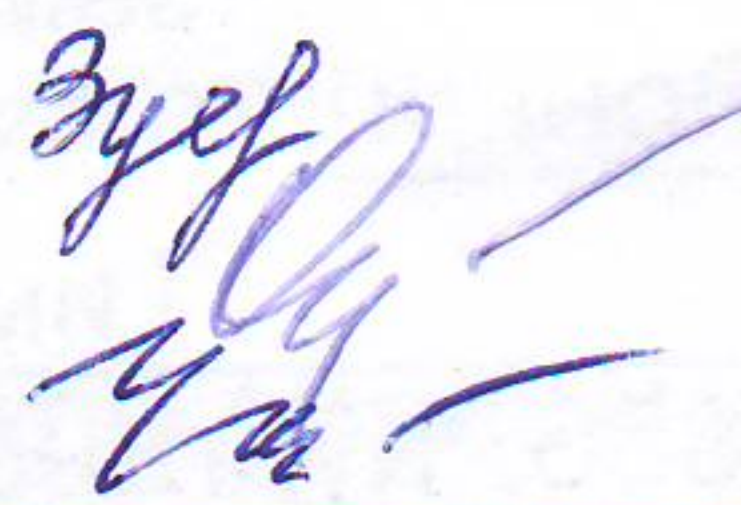
Протоколы лабораторных испытаний и исследований от 24.08.2018 № 4683, 4690, от 15.08.2018 № 4677, 4676, 4674, 4673, 4672, от 20.08.2018 № 4684, 4703, от 16.08.2018 № 4663, 4671, 4675, от 17.08.2018 № 909-911, от 22.08.2018 № 4701, 4678, 4685, 4680, 1239, 4687, 4688, 4686

Экспертная оценка от 27.0.2018 № 349-02-2018-ОИ; экспертная оценка объекта от 28.08.2018 № 350-02-2018-ОИ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

(должность)


(подпись)

Зуева М.А.
Ожегина Е.И.
Чашина Н.В.

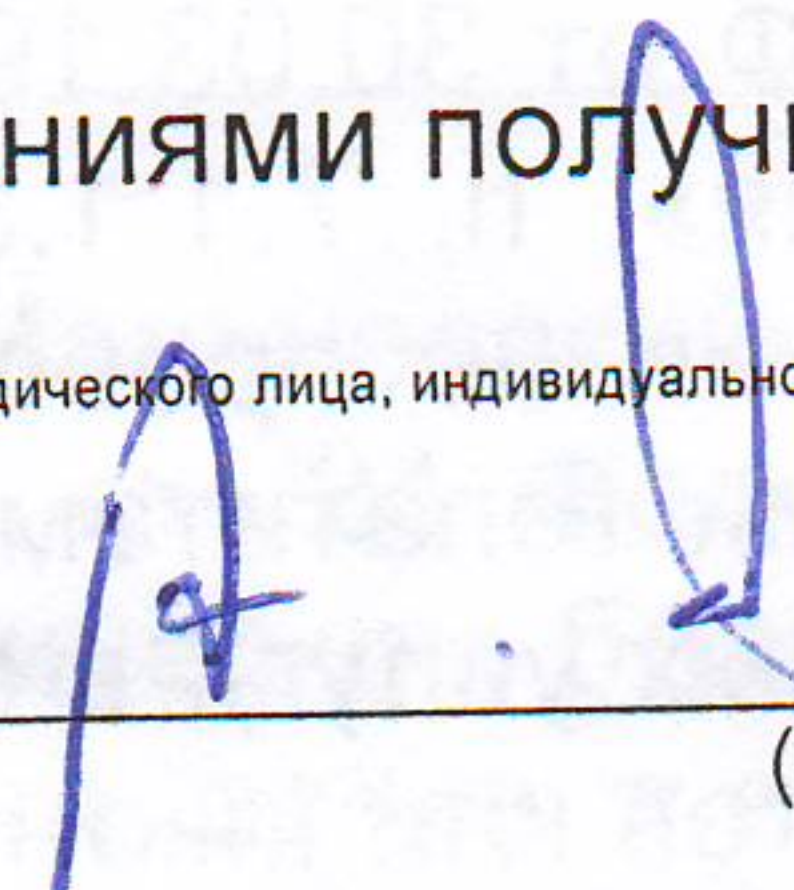
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

Директор ГБУ «ГЦ «Спутник» Савин Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)